


### SEZIONE DI POSA

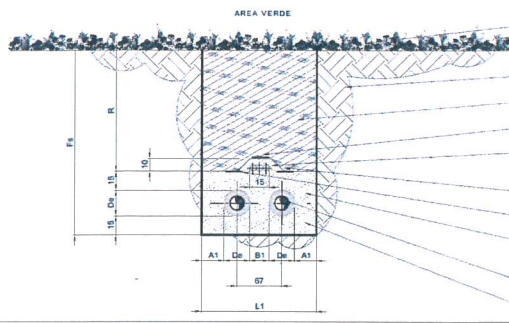

- Ripristino definitivo (estensione da definire in base alle norme del regolamento comunale vigente)
- Fondo stradale esistente
- Materiale in banco
- Riempimento materiale tipo B posato a strati e compattato
- Nastro segnalazione polifora: colore rosso con scritta nera
- Polifora a tre tubi in PEAD DN50
- Riempimento intorno alla polifora: materiale tipo A a formare uno strato circostante ai tubi di spessore non inferiore a 5 cm
- Nastro segnalazione tubazioni: colore viola chiaro con scritta nera
- Riempimento materiale tipo A posato a strati e compattato
- Tubazione di servizio in acciaio precollantato in schiuma di poliuretano con tubo esterno in PEAD
- Letto di posa: materiale tipo A compattato

### Rete di Distribuzione: dimensioni minime sezioni di posa

DIA	DIA	DIA	L1	I	B1	A1	EF	Fa	R
32	42	110	700	200	120	150	150	1.420	900
47	48	110	750	200	150	150	150	1.420	900
53	60	120	750	200	150	150	150	1.420	975
65	70	140	800	200	150	150	150	1.420	1.000
83	85	160	800	210	150	150	150	1.420	1.040
109	114	200	900	350	150	150	150	1.500	1.000
125	140	225	1.300	400	200	200	1.000	1.500	1.075
153	160	250	1.400	600	300	200	2.000	1.800	1.000
209	219	315	1.500	670	300	200	2.100	1.800	900
259	273	400	1.700	750	300	200	2.300	1.700	1.000
305	324	400	1.800	800	300	200	2.400	1.700	1.000
387	396	500	1.800	800	300	200	2.500	1.800	1.000
489	489	500	2.000	900	400	200	2.600	1.900	1.040
600	600	710	2.400	1.100	400	200	3.000	2.500	900

**LEGENDA:**  
 Area soggetta a servitù permanente TLR (ca. 731 m<sup>2</sup>)  
 Confini di particella



VIA DELLE PRIMULE



Questo documento viene consegnato sotto la tutela delle leggi vigenti in materia di diritti d'autore e a condizione che non venga riprodotto e comunque reso noto a terzi senza nostra preventiva autorizzazione.