



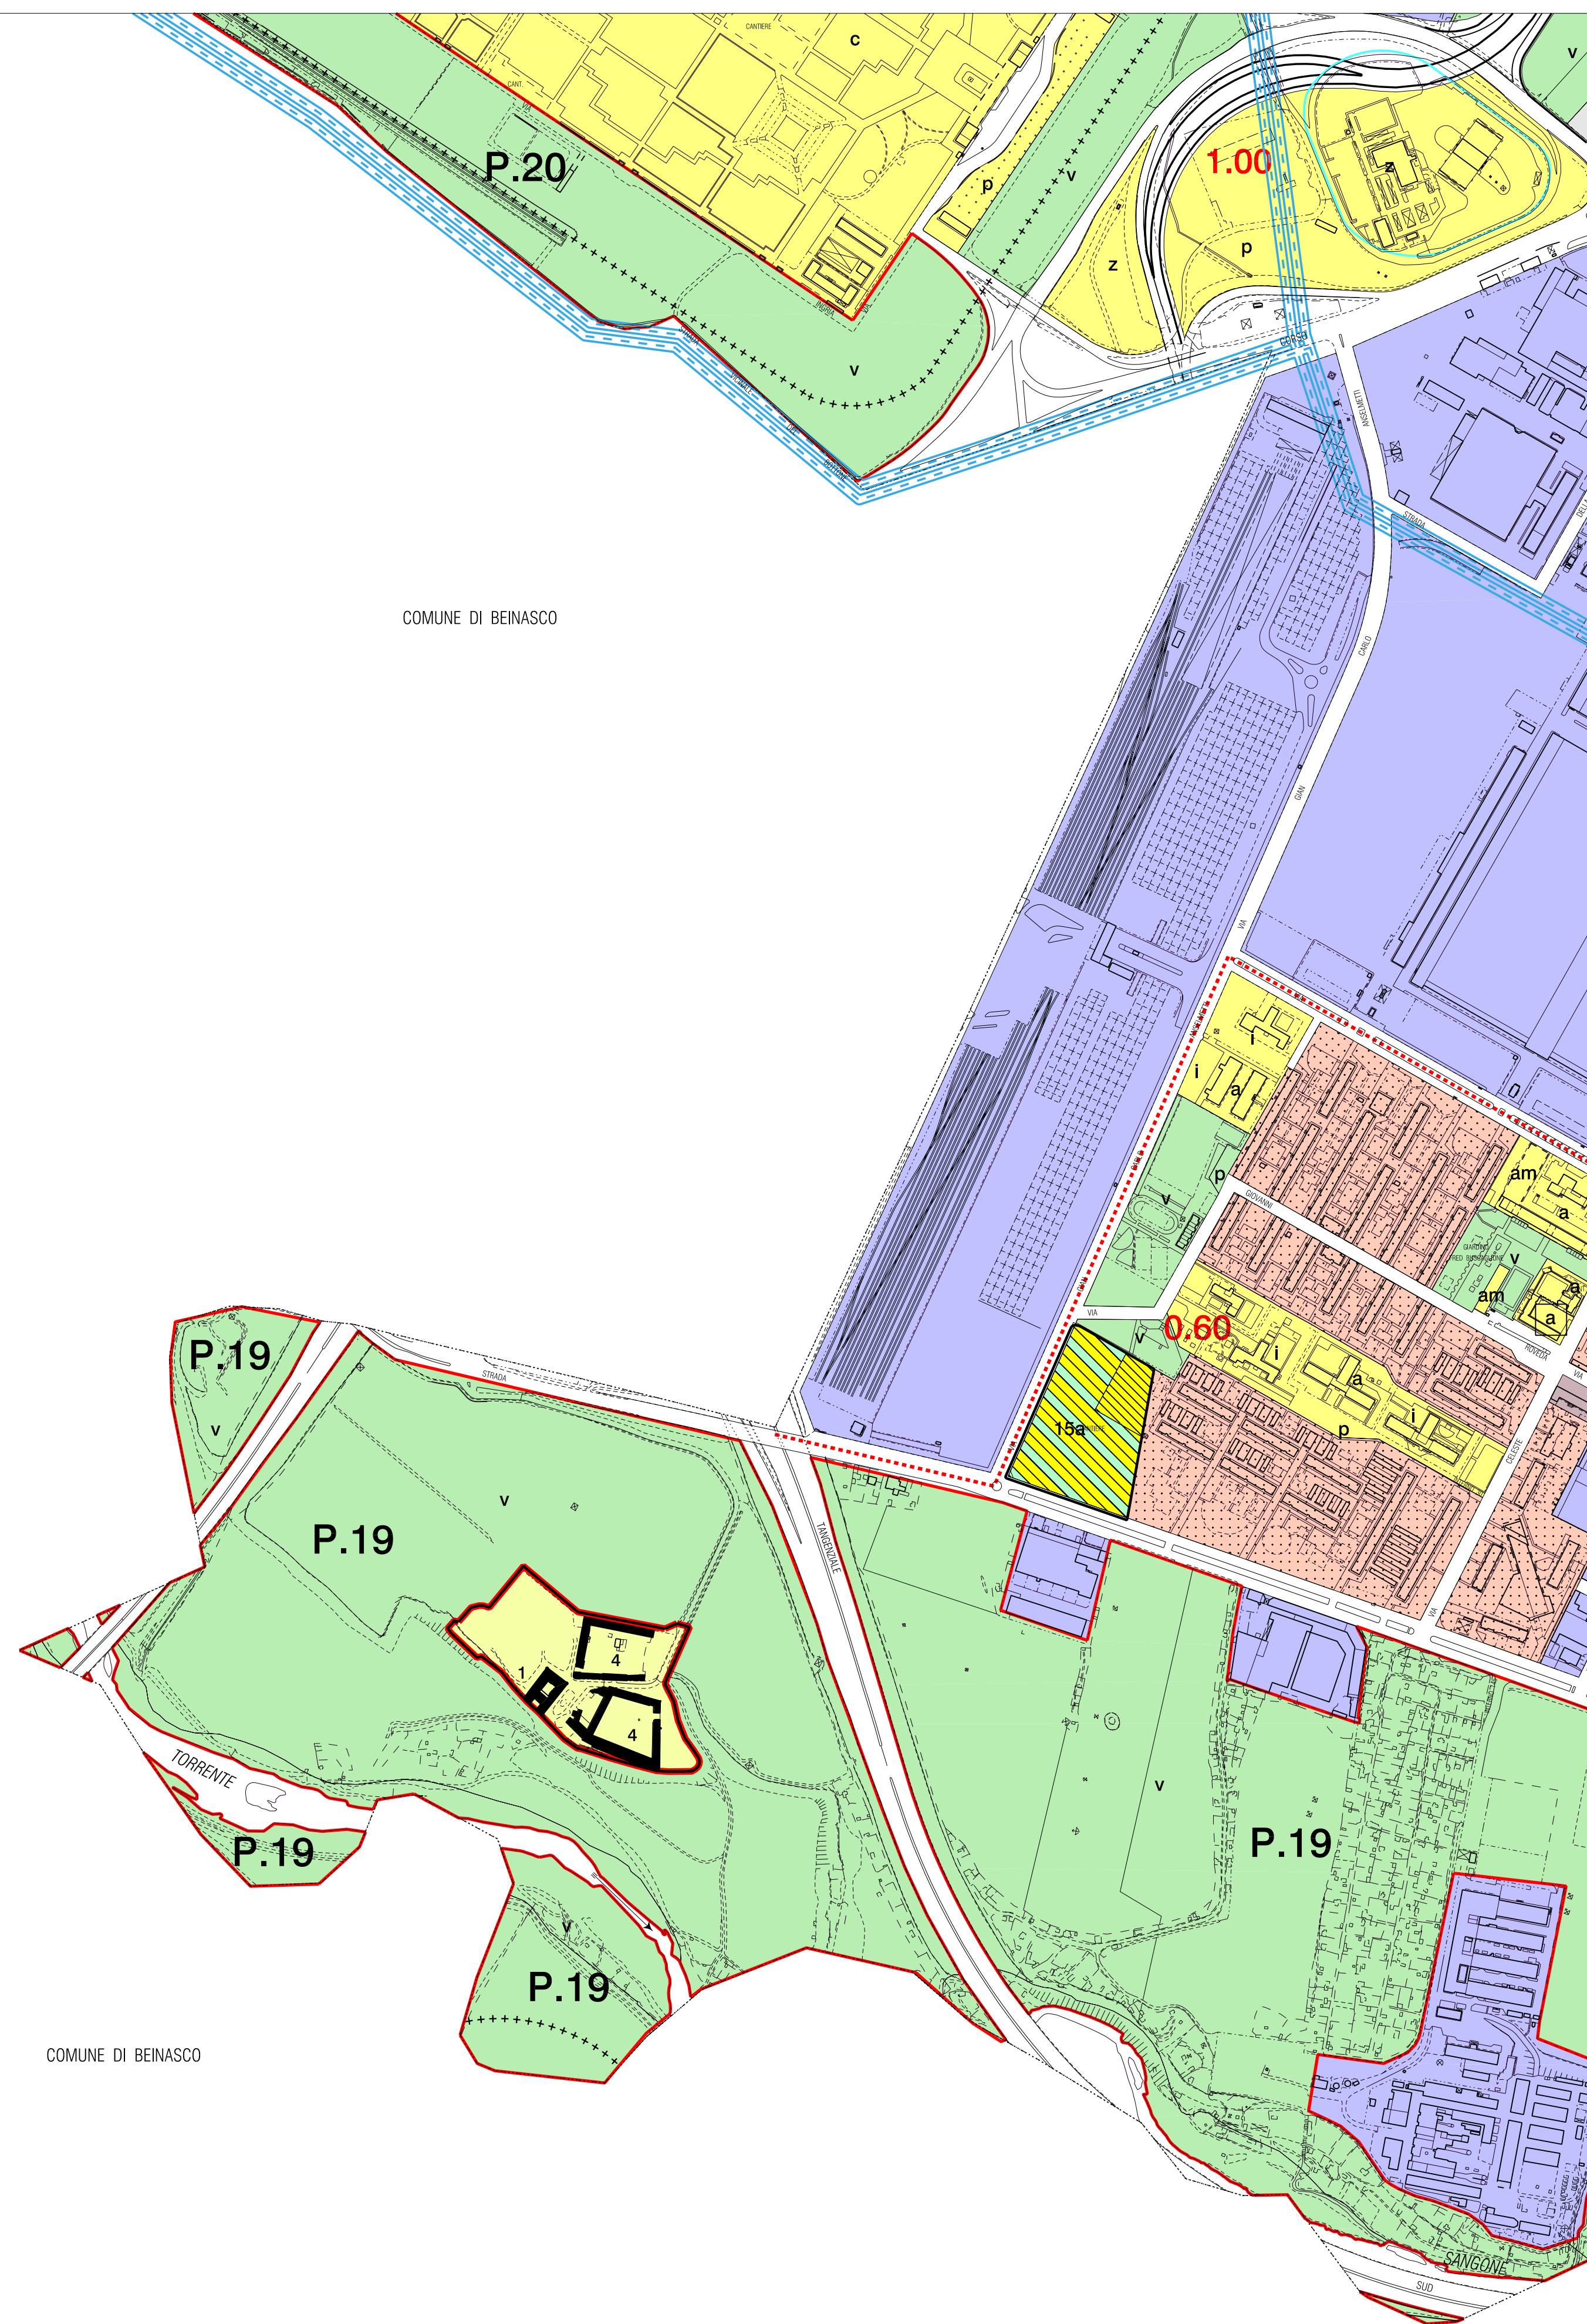


-  Corsi d'acqua compresi di fascia di rispetto di inaffidabilità assoluta di m 5 dal piede dell'argine o sponda naturale - Allegato B N.U.E.A. Punto 1.1 comma 5
-  Corsi d'acqua compresi di fascia di rispetto di inaffidabilità assoluta di m 10 dal piede dell'argine o sponda naturale - Allegato B N.U.E.A. Punto 1.1 comma 4
-  Processi di dissesto lineare: intensità/pericolosità molto elevata (E.L.) comportante una fascia di rispetto di m 10 dal piede dell'argine artificiale o dalla sponda naturale - Allegato B N.U.E.A. Punto 1.1 comma 6
-  Classe III(C) - Allegato B N.U.E.A. Punto 3.1.1 comma 19

			1	2A	2B	3
			4A	4B	5A	5B
			6			
7	8A	8B	9A	9B	10A	10B
11	12A	12B	13A	13B	14	
15	16A	16B	17A	17B		



COMUNE DI BEINASCO

COMUNE DI BEINASCO

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 31 Ottobre 2004.  
Carta di sintesi: elaborazione Settembre 2004